RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE

CAD KONTROL

CAD İLE ÇİZİLMİŞTİR ELDE DEĞİŞTİRMEYİNİZ / CAD OUTPUT.DO NOT HANDWORK

TİP/TYPE 04

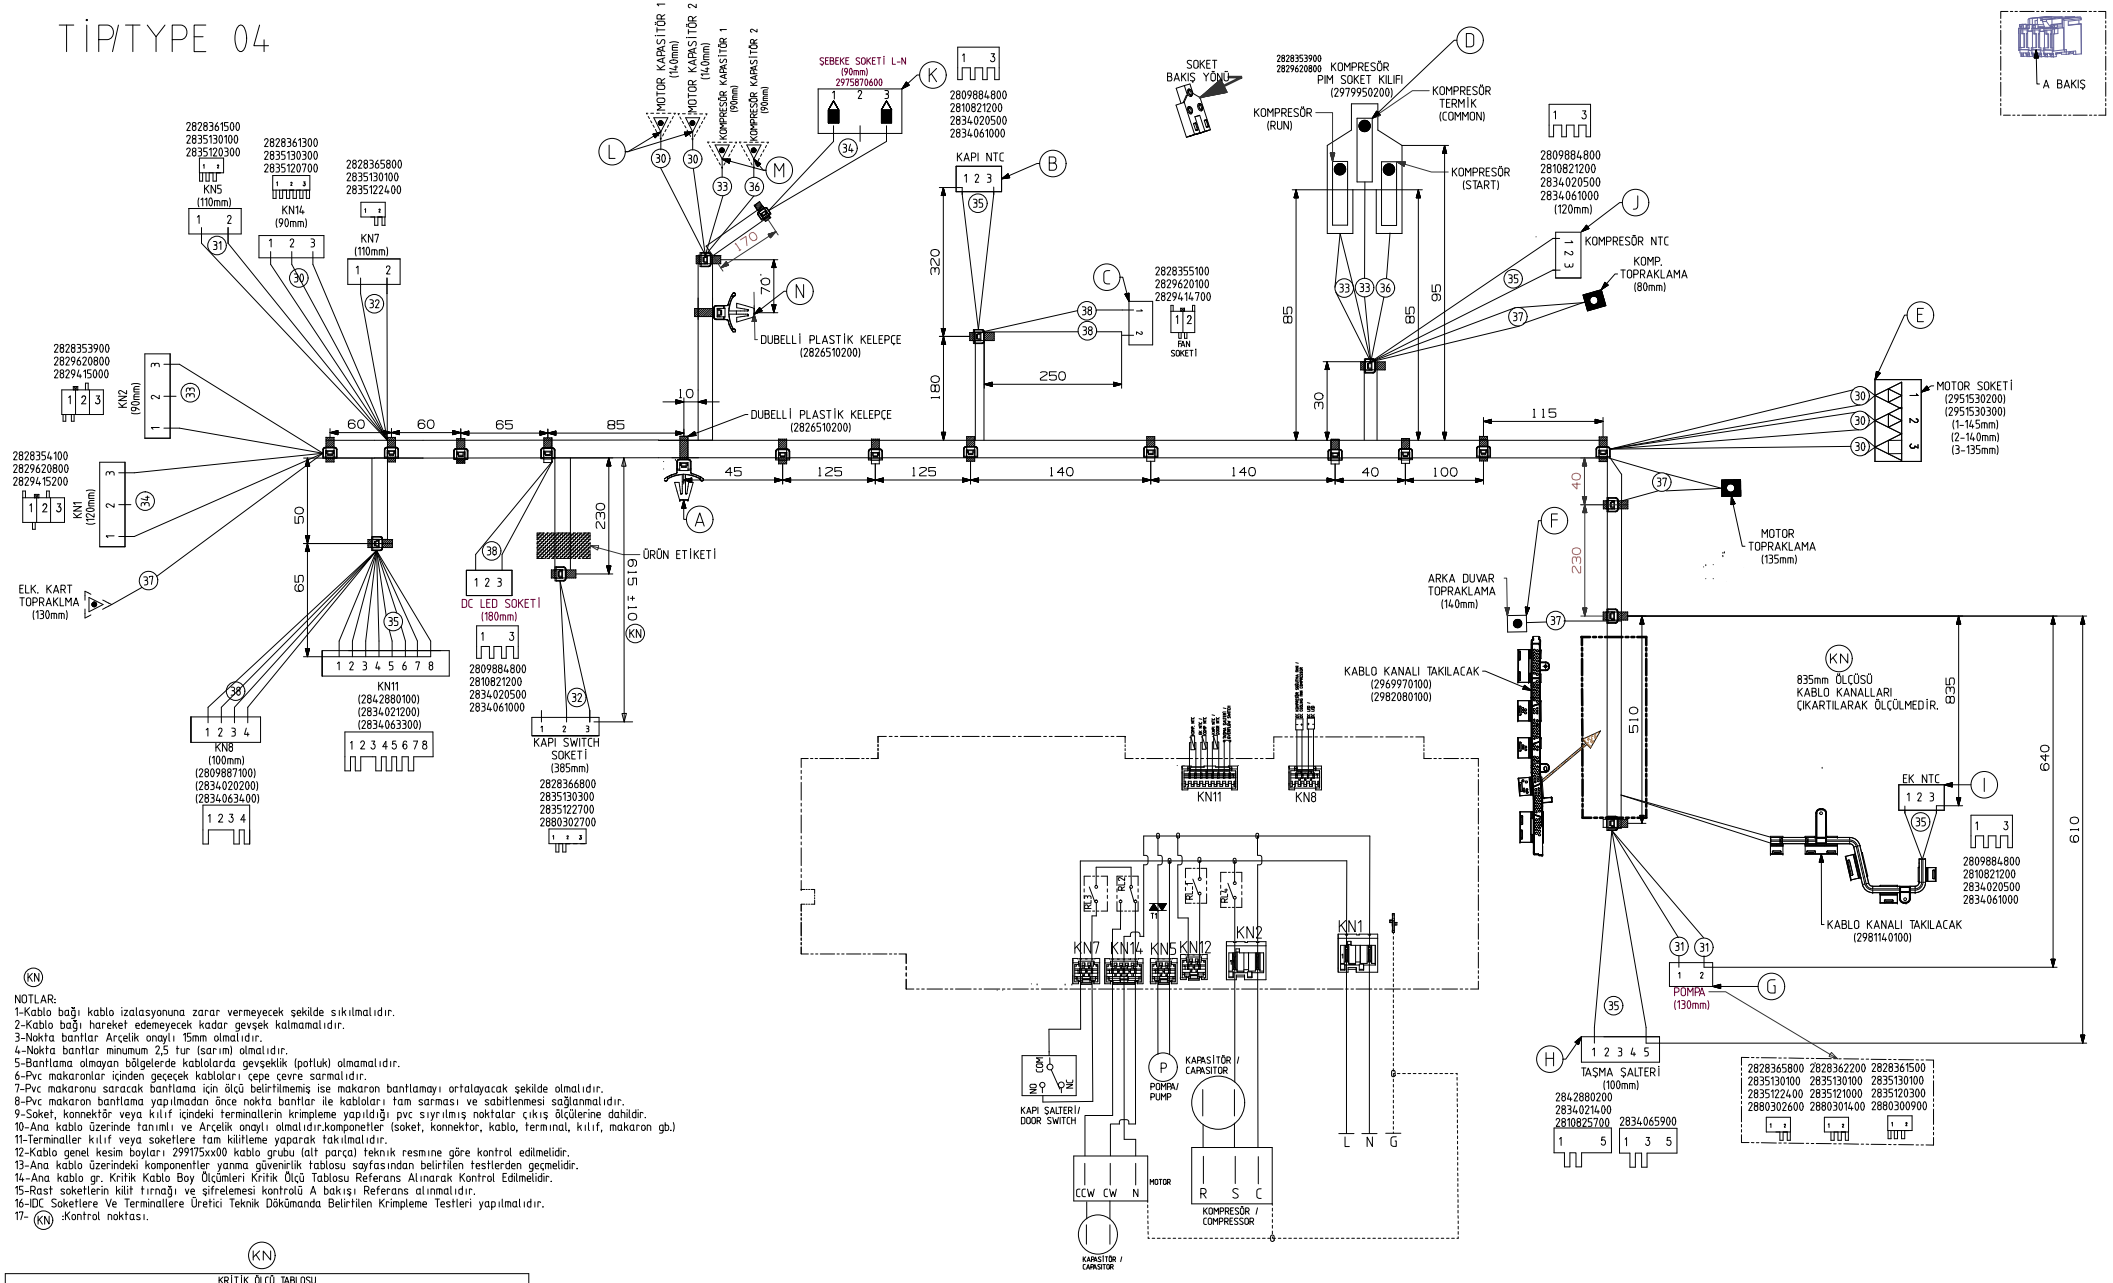

(KN)

NOTLAR:
1-Kablo bağı kablo izalasyonuna zarar vermeyecek şekilde sıkılmalıdır.
2-Kablo bağı hareket edemeyecek kadar gevşek kalmamalıdır.
3-Nokta bantlar Arçelik onaylı 15mm olmalıdır.
4-Nokta bantlar minumum 2,5 tur (sarım) olmalıdır.
5-Bantlama olmayan bölgelerde kablolarda gevşeklik (potluk) olmamalıdır.
6-Pvc makaronlar içinden geçecek kabloları çepe çevre sarmalıdır.
7-Pvc makaronu saracak bantlama için ölçü belirtilmemiş ise makaron bantlamayı ortalayacak şekilde olmalıdır.
8-Pvc makaron bantlama yapılmadan önce nokta bantlar ile kabloları tam sarması ve sabitlenmesi sağlanmalıdır.
9-Soket, konnektör veya kılıf içindeki terminallerin krimpleme yapıldığı pvc sıyrılmış noktalar çıkış ölçülerine dahildir.
10-Ana kablo üzerinde tanımlı ve Arçelik onaylı olmalıdır.komponetler (soket, konnektor, kablo, terminal, kılıf, makaron gb.)
11-Terminaller kılıf veya soketlere tam kilitleme yaparak takılmalıdır.
12-Kablo genel kesim boyları 299175xx00 kablo grubu (alt parça) teknik resmine göre kontrol edilmelidir.
13-Ana kablo üzerindeki komponentler yanma güvenirlik tablosu sayfasından belirtilen testlerden geçmelidir.
14-Ana kablo gr. Kritik Kablo Boy Ölçümleri Kritik Ölçü Tablosu Referans Alınarak Kontrol Edilmelidir.
15-Rast soketlerin kilit tırnağı ve şifrelemesi kontrolü A bakışı Referans alınmalıdır.
16-IDC Soketlere Ve Terminallere Üretici Teknik Dökümanda Belirtilen Krimpleme Testleri yapılmalıdır.
17- (KN) :Kontrol noktası.

(KN)

KRİTİK ÖLÇÜ TABLOSU					
ÖLÇÜ NO	REF-1	REF2	ÖLÇÜ YERİ	ÖLÇÜ (mm)	TOLERANS (mm)
1	A	B	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – KAPI NTC	795	±10
2	A	C	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – FAN	725	±10
3	A	D	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – KOMP. TERMİK	690	10 / -5
4	A	E	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – MOTOR SOKETİ 3	965	±10
5	A	F	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE- ARKA DUVAR TOPRAKLAMA	1240	±5
6	A	G	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – POMPA	1740	10 / -5
7	A	H	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – TAŞMA ŞALTERİ	1710	10 / -5
8	A	I	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – EK NTC	1935	10 / -5
9	A	J	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – KOMPRESÖR NTC	745	10 / -5
10	A	K	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – ŞEBEKE L-N	450	10 / -5
11	A	L	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – MOTOR KAPASİTÖRÜ 1/2	330	10 / -5
12	A	M	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE – KOMPRESÖR KAPASİTÖRÜ 1/2	280	10 / -5
13	A	N	DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE –DUBELLİ PLASTİK KELEPÇE	120	±5

(KN)

ÜRÜN AGACI TABLOSU		
NO	ALT KABLO GR. STOK	TIPTYPE
1	2991753002	04.00
2	2991753102	04.00
3	2991753200	04.00
4	2991753302	04.00
5	2991753402	04.00
6	2991753502	04.00
7	2991753601	04.00
8	2991753702	04.00
9	2991753800	04.00

arçelik

	TARİH	İSİM
TASARIM	05.09.22	O.KAPSIZ
ÇİZEN	09.09.22	O.KAPSIZ
KONTROL	12.09.22	E.CİN
ONAY	16.09.22	G.GÖRGEN

Toleransı Verilmeyen Ölçü ±5mm

Kontrol Ölçüleri

MALZEME/MATERIAL: KABLO/CABLE

MALBİS NO/NR:

PARÇA/GRUP ADI: ANA KABLO GR.(ECOBOX_BM)
(MAIN CABLE ASSEMBLY (ECOBOX_BM)

PARÇA/GRUP/PAFTA NUMARASI: 299176xx00

ÖLÇEK: -

YERİNE GEÇTİ: A1

D | D.T.NO. | TARİH | D.YAPAN | ONAY